


230/400V	UKŁAD TN-S
szybkie wyłączenie zasilania	

- sterowanie przełącznikiem astronomicznym
- oświetlenie zewnętrzne - elewacja
- oświetlenie zewnętrzne - nad drzwiami
- oświetlenie pomieszczeń parteru
- oświetlenie pomieszczeń parteru
- oświetlenie pomieszczeń parteru
- oświetlenie pomieszczeń parteru
- oświetlenie pomieszczeń parteru
- z czujnika zaniku fazy CF w TG
- oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne
- oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne
- centrałka monitorowania opraw
- oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- do rozdzielni T2, T3, T4

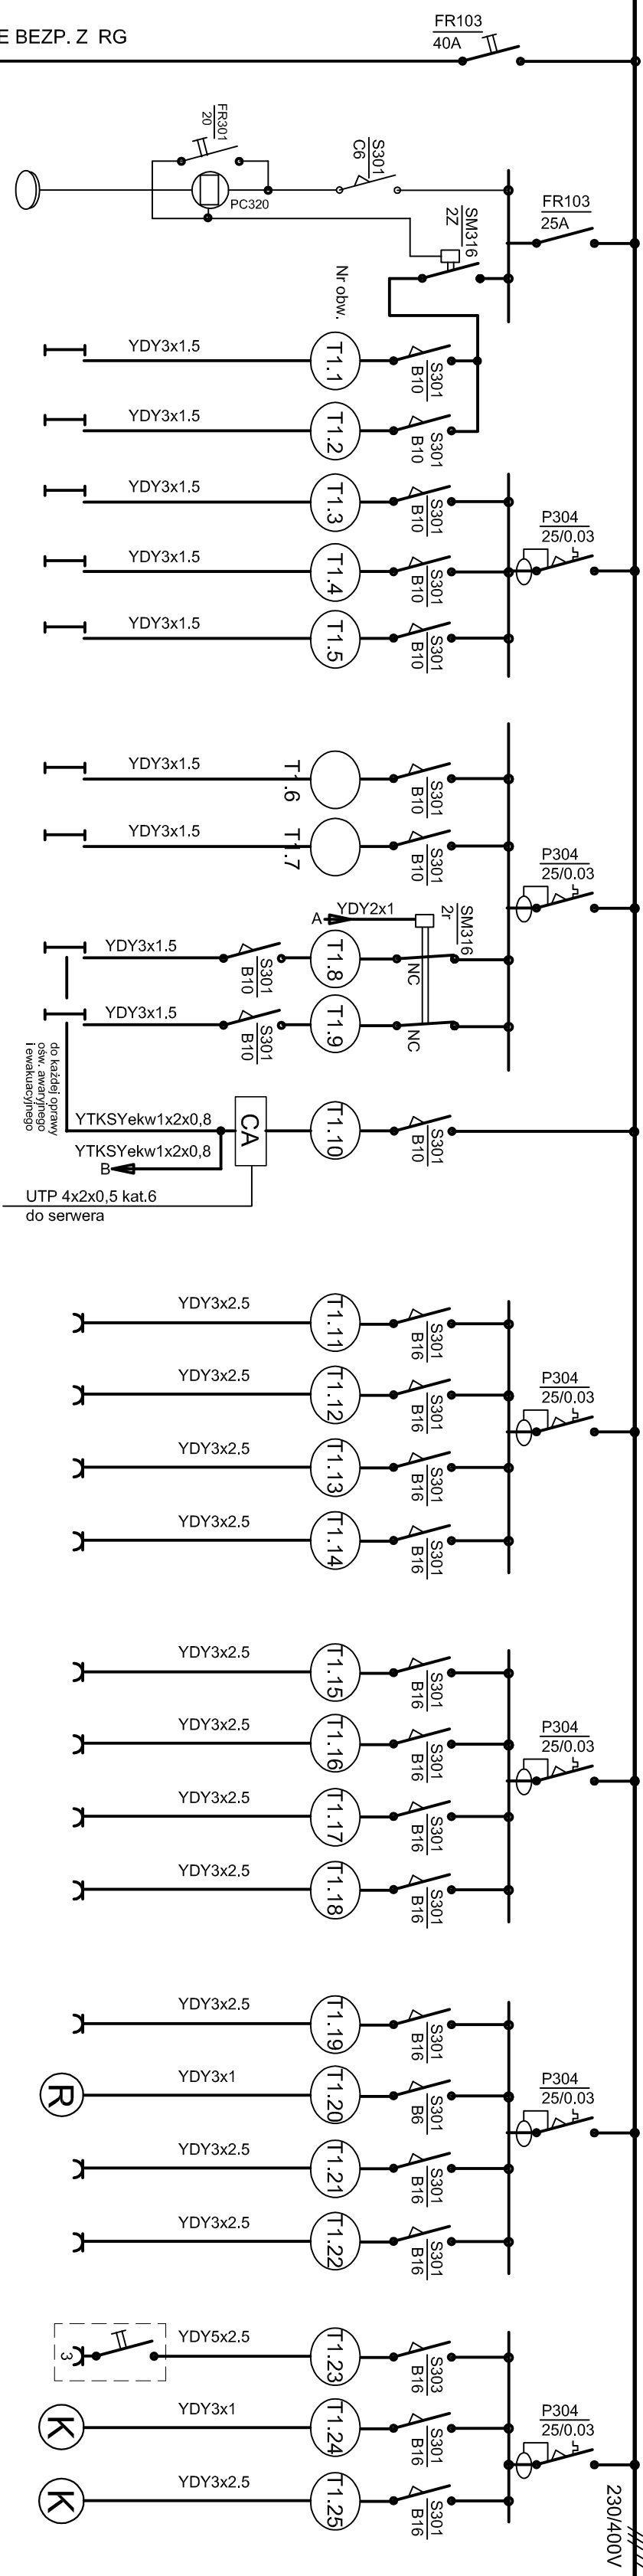

tablica T1

PI = 20,5kW
PS = 10,3kW
Is = 16,0A

