


W rymnach i murach spustowych użyzyć kabie grzejne deviflex DTCE-30/230 dt. 78 m ( 4 kpl.) oraz zastosować regulator devireg 850

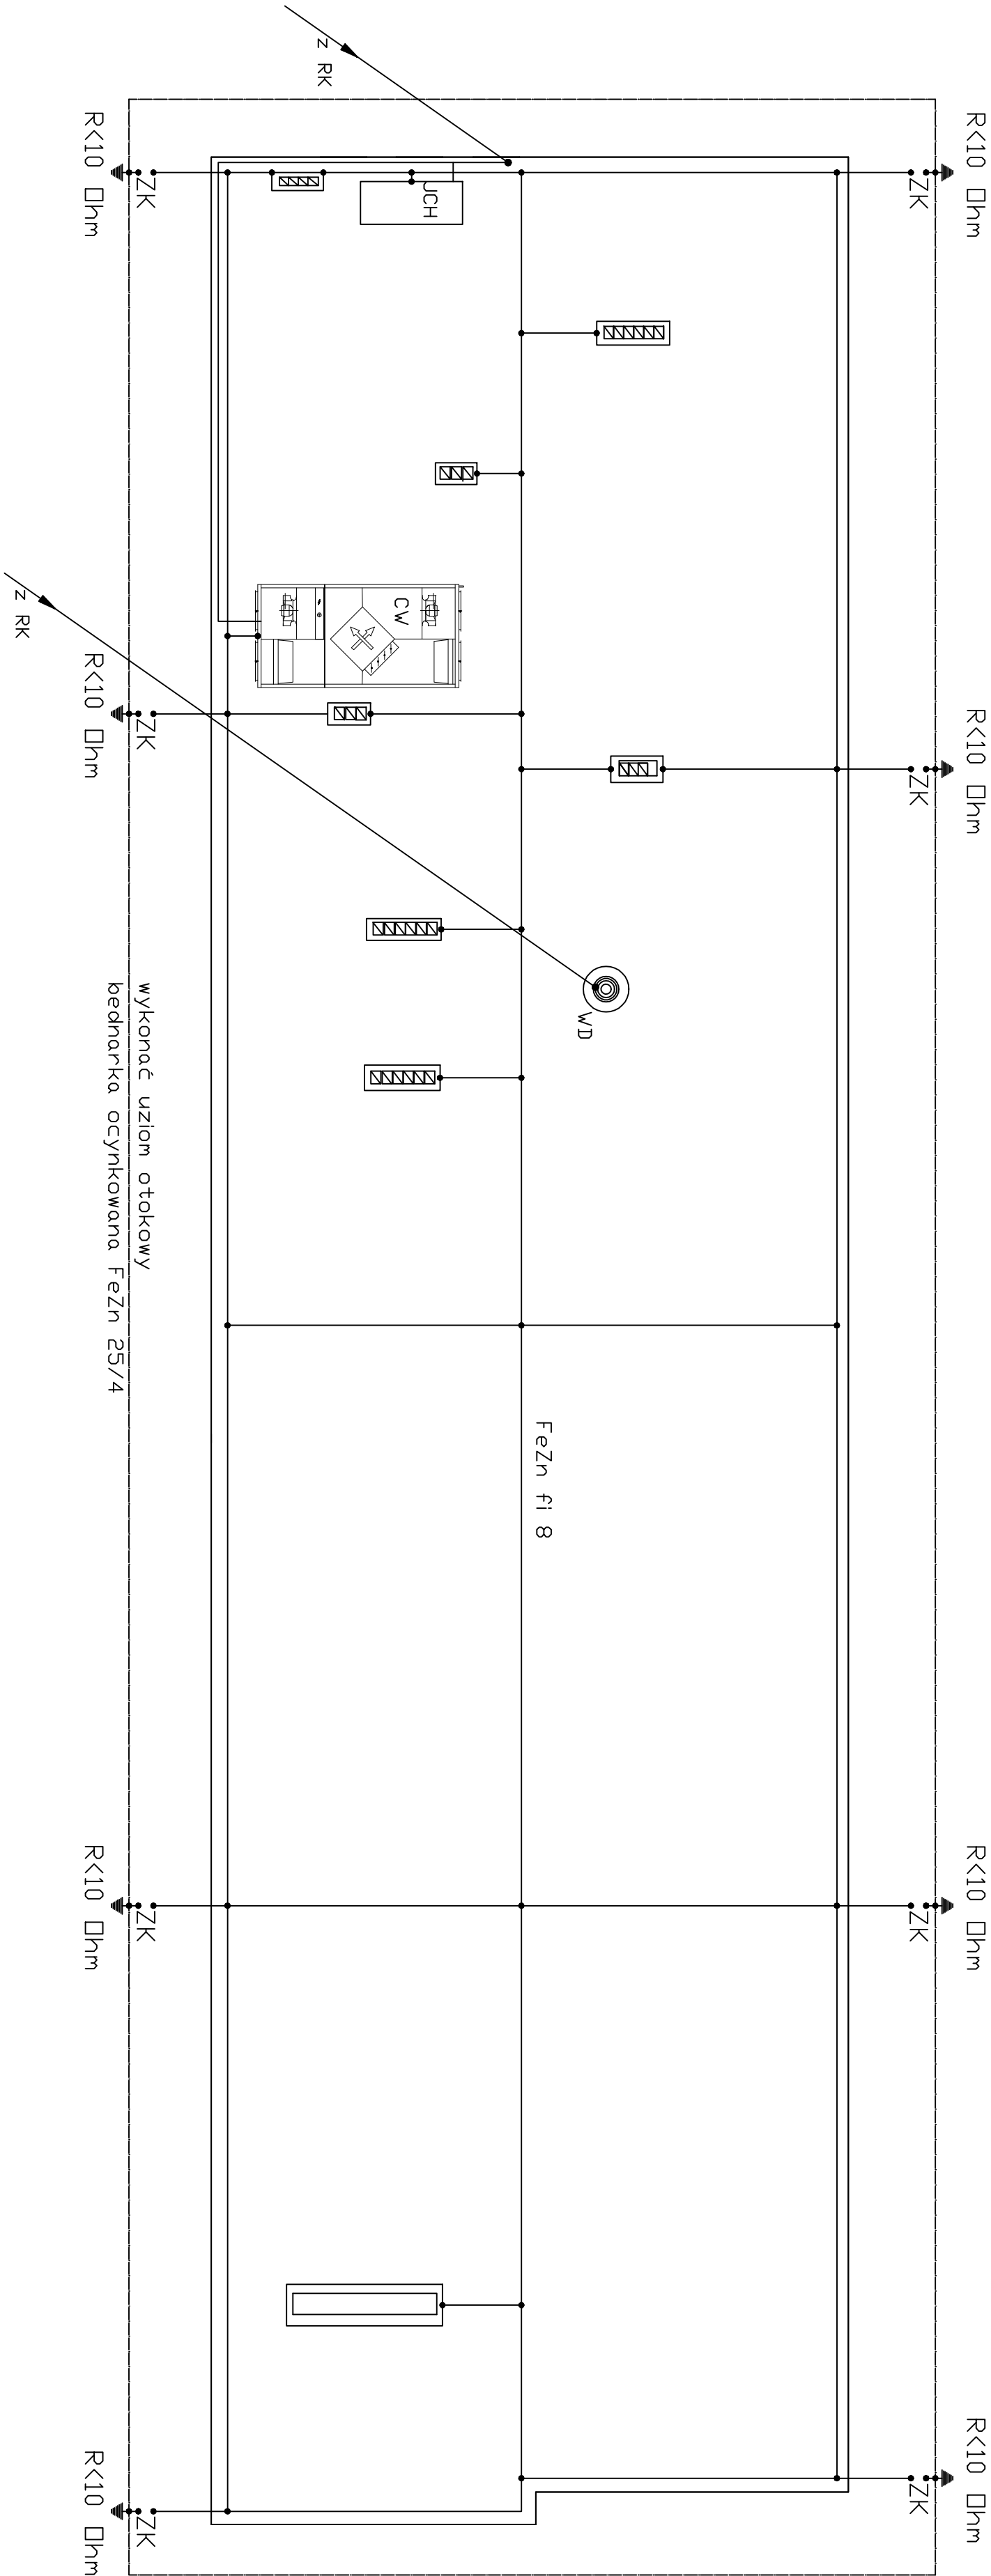

- przewoźny opiewa, jace do uzienienia, prowadzić w nurze RL28 w warstwie ocieplenia budynku
- wódt budynku wykonać uzion otokowy
- w razie złych wyników pomiarów dodatkowo wykonać uzion szpilkowy
- złącza kontrolne instalować w typowej skłzynie probierczej

<b>"DOM-BUD" Suwałki</b>		<b>BRANŻA: ELEKTRYKA</b>	
<b>OBIEKT:</b>	Rozbudowa i modernizacja budynku mieszkalnego nr 4 w Łowoszy, kategorii obiektów budowlanych – IX	<b>STADIUM:</b>	<b>NR RYS.:</b>
<b>ADRES:</b>	18-400 Łowosza, ul. Spółdzielcza 8 (Dz. Nr 12131)	<b>SKALA:</b> 1:100	<b>5</b>
		<b>WYKONANIE:</b> Jurek Jurek, Inżynier elektryk	
<b>PROJEKTANT:</b>	Wiesław Budnik	<b>SUV:</b> 86/60	<b>15.09.2017</b>
<b>SPRAWDZIL:</b>	mgr inż. Paweł Szumanyk	<b>PWO/08/</b>	<b>15.09.2017</b>
		<b>NR UPRL</b>	<b>DATA</b>
			<b>PODPIS</b>